



[illegible]

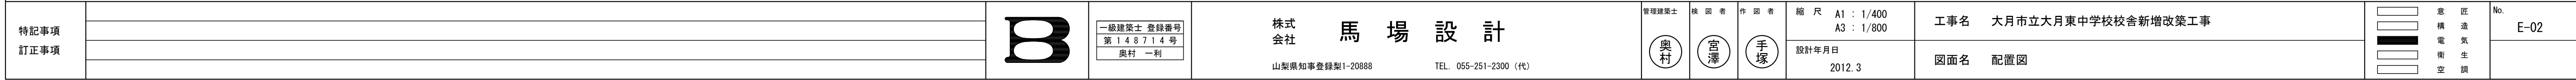

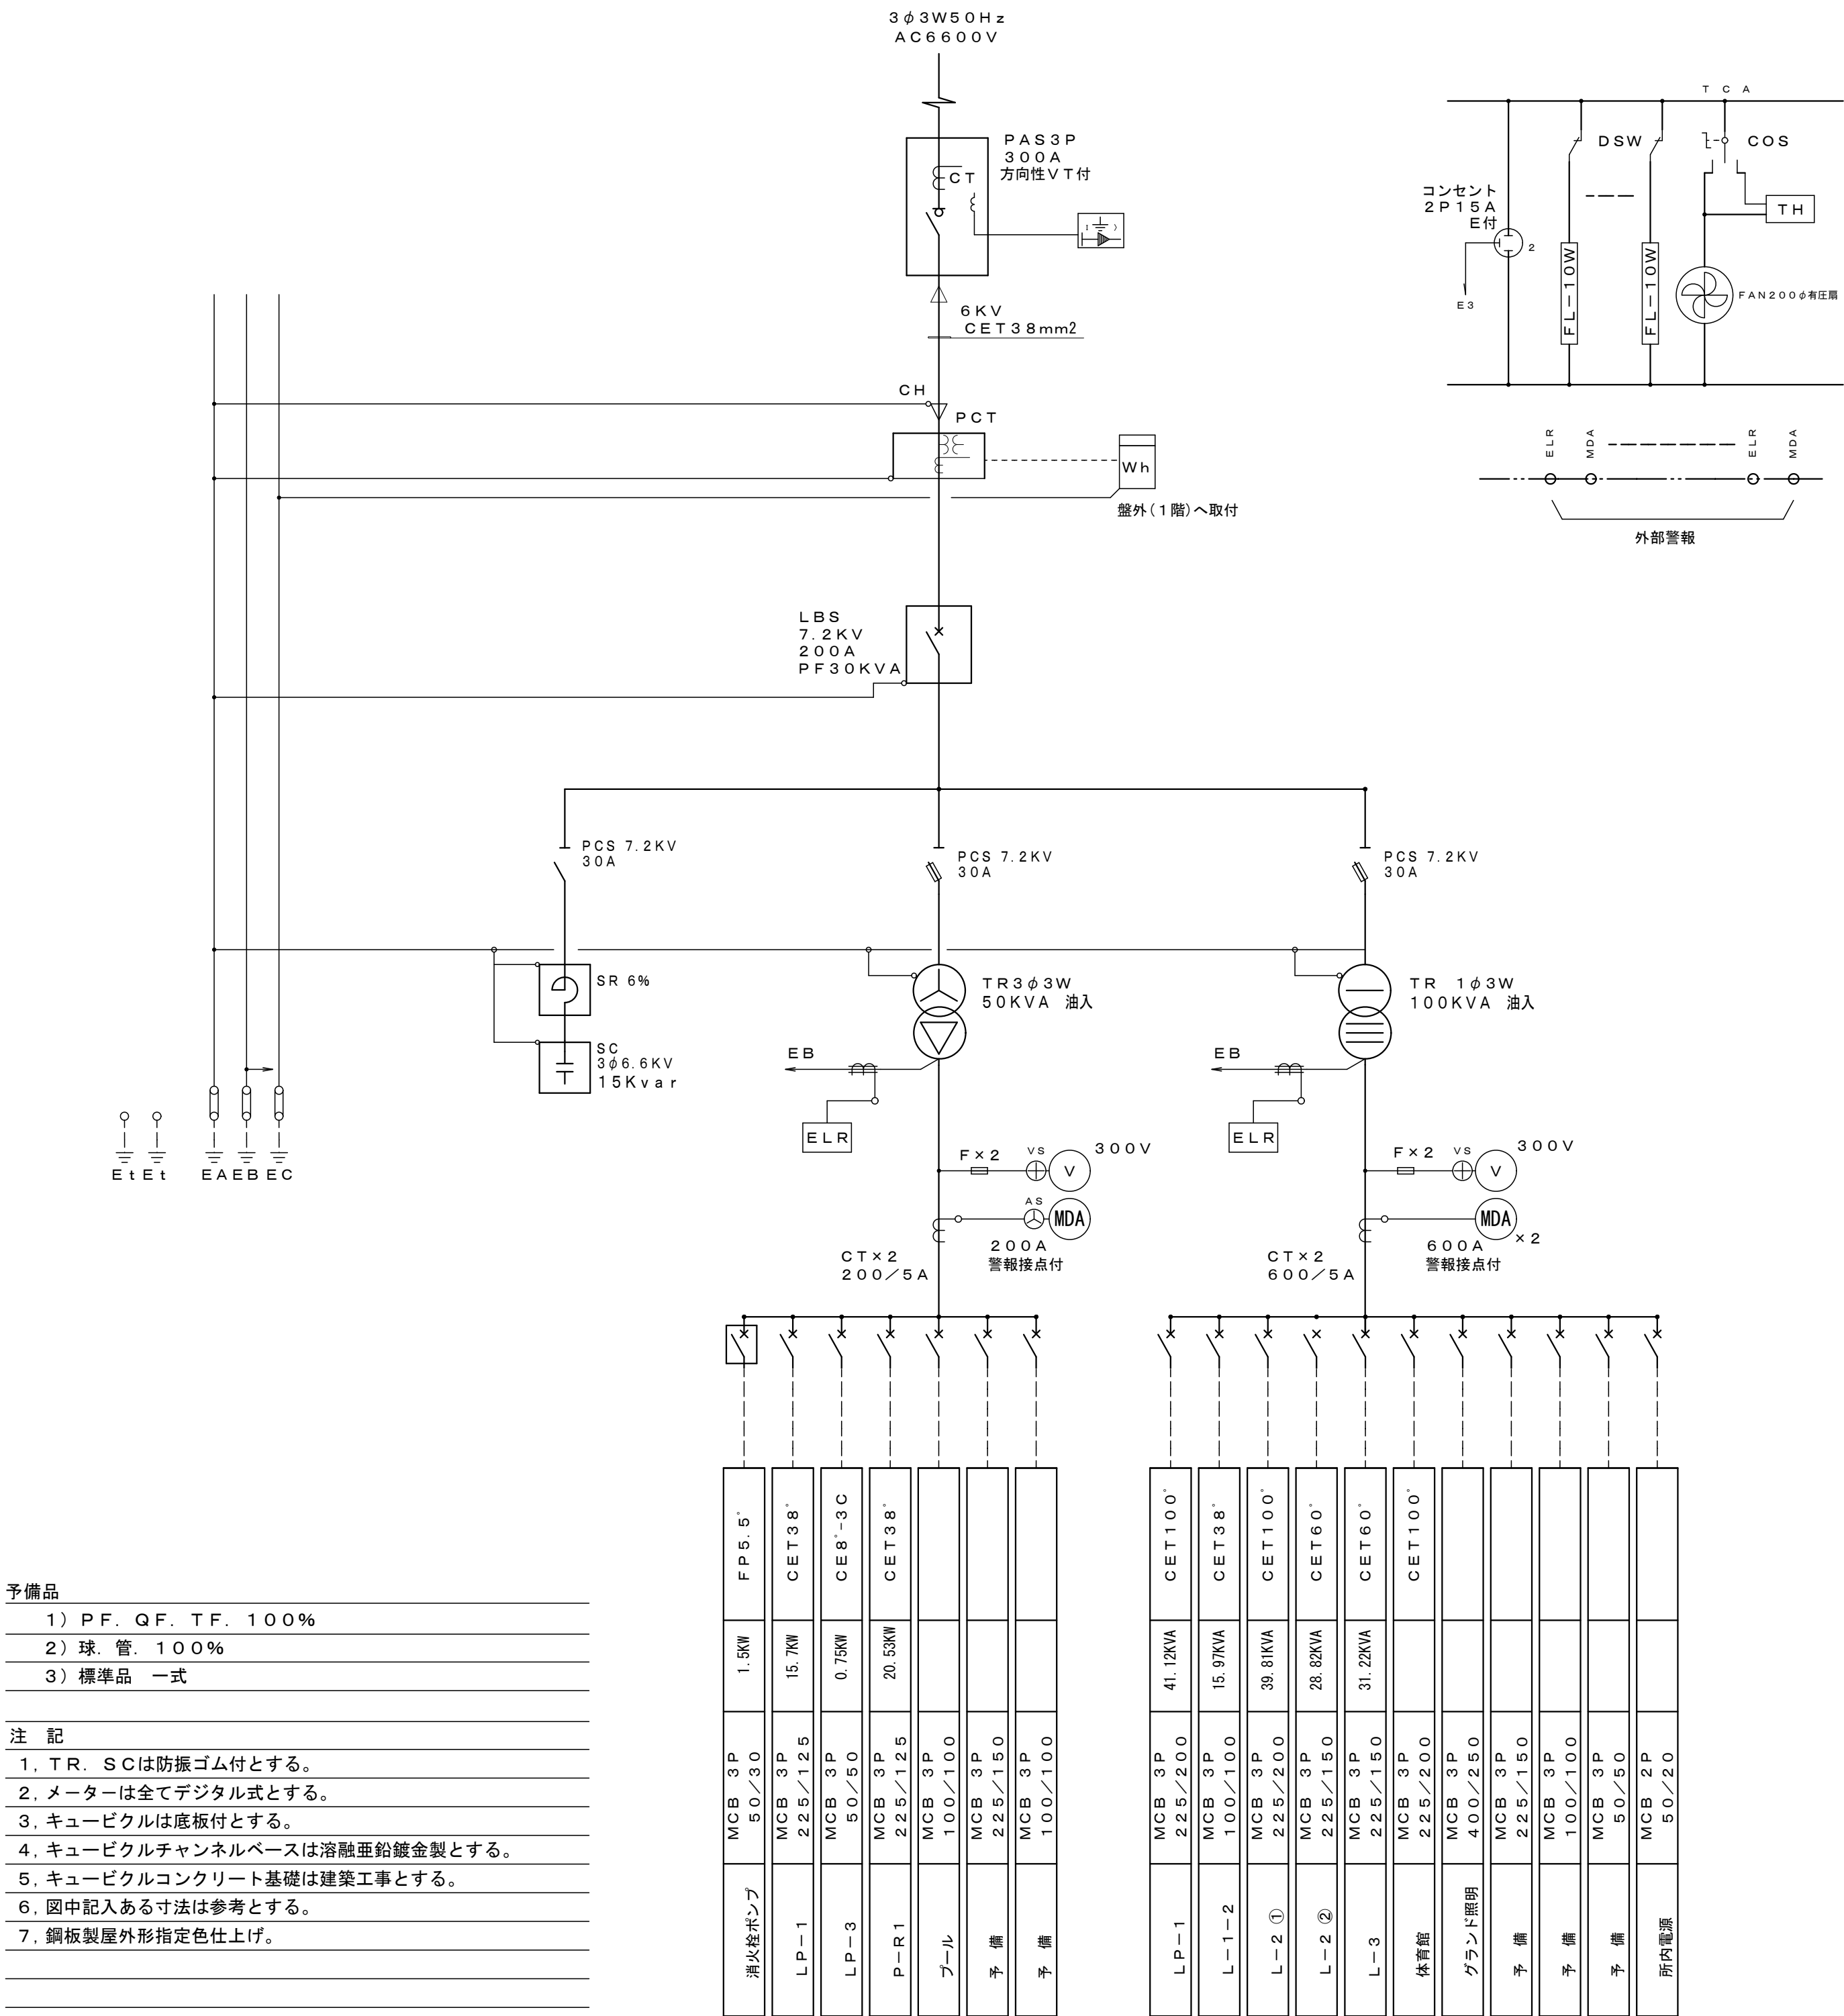

- 予備品
- 1) P F. Q F. T F. 100%

2) 球 管. 100%

3) 標準品 一式
- 注 記
1. T R. S Cは防振ゴム付とする。

2. メーターは全てデジタル式とする。


3. キュービクルは底板付とする。

4. キュービクルチャンネルベースは溶融亜鉛鍍金製とする。

5. キュービクルコンクリート基礎は建築工事とする。

6. 図中記入ある寸法は参考とする。


7. 鋼板製屋外形指定色仕上げ。

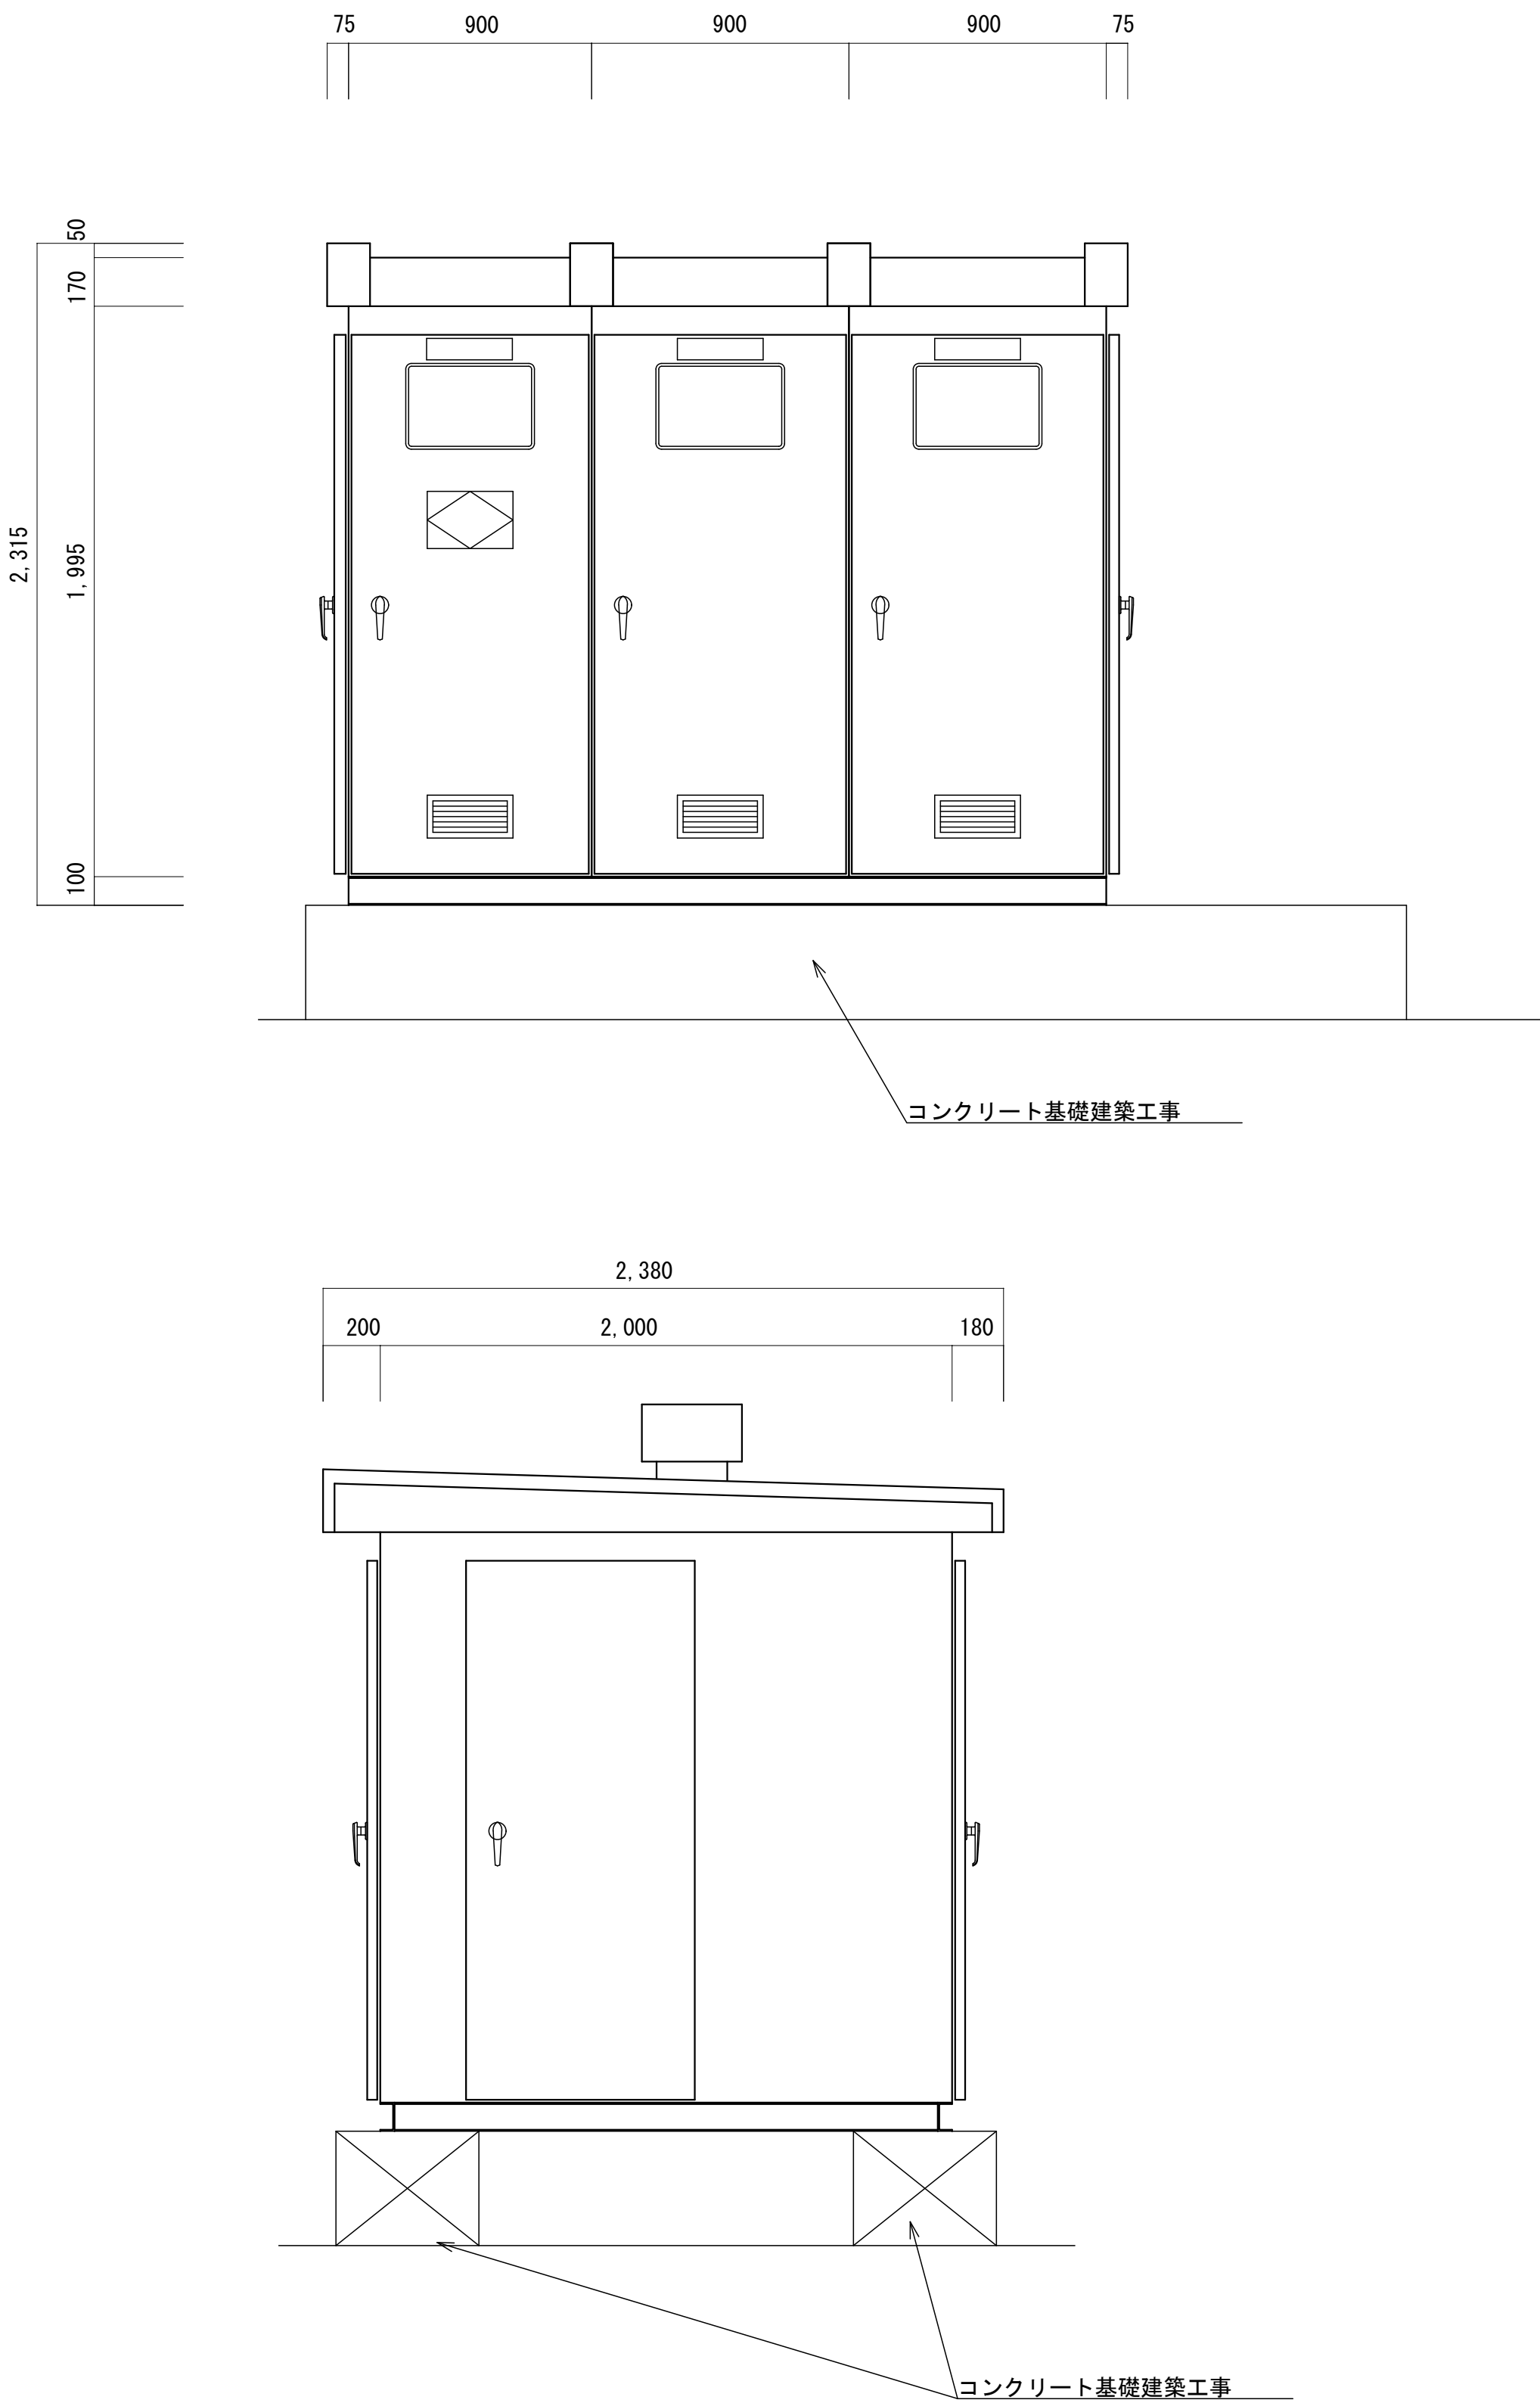



	回路 No	分岐開閉器			R-Ry	負荷名称	負荷容量	単位装置		備考
		M C B	E L C B	A F A T				始動	操作・操作 制御・制御 方式	
L-2① 1φ3W100/200V CET100	100	2P	5.0	2.0		理科教室1・2電灯	3400			
	101	2P	5.0	2.0		家庭教室・制服・調理	2400			
	102	1P	5.0	2.0	3	廊下表示スペース電灯	964			
	103	1P	5.0	2.0		換気扇	1450			
	104	2P	5.0	2.0		予備				
	105	2P	5.0	2.0		予備				
	106	1P	5.0	2.0		廊下コンセント	500			
	107	1P	5.0	2.0		理科教室2コンセント	500			
	108	1P	5.0	2.0		理科教室2実習台	300			
	109	1P	5.0	2.0		理科教室2実習台	300			
	110	1P	5.0	2.0		理科教室1コンセント	700			
	111	1P	5.0	2.0		理科教室1実習台	300			
	112	1P	5.0	2.0		理科教室1実習台	300			
	113	1P	5.0	2.0		理科教室1実習台	300			
	114	1P	5.0	2.0		理科教室新用実習台	300			
	115	1P	5.0	2.0		家庭教室・調理コンセント	400			
	116	1P	5.0	2.0		家庭教室・調理実習台	1000			
	117	1P	5.0	2.0		家庭教室・調理実習台	1000			
	118	1P	5.0	2.0		家庭教室・調理実習台	1000			
	119	1P	5.0	2.0		家庭教室・調理実習台	1000			
	120	1P	5.0	2.0		家庭教室・調理電子レンジ	1000			
	121	1P	5.0	2.0		家庭教室・調理電子レンジ	1000			
	122	1P	5.0	2.0		家庭教室・調理電子レンジ	1000			
	123	1P	5.0	2.0		家庭教室・調理炊飯器	600			
	124	1P	5.0	2.0		家庭教室・調理炊飯器	600			
	125	1P	5.0	2.0		家庭教室・調理炊飯器	600			
	126	1P	5.0	2.0		家庭教室・調理炊飯器	600			
	127	1P	5.0	2.0		家庭教室・調理炊飯器	600			
	128	1P	5.0	2.0		家庭教室・調理炊飯器	600			
	129	1P	5.0	2.0		家庭教室・制服コンセント	400			
	130	1P	5.0	2.0		制服・リチアコンセント	1000			
	131	1P	5.0	2.0		制服・リチアコンセント	1000			
	132	1P	5.0	2.0		制服・リチアコンセント	1000			
	133	1P	5.0	2.0		制服・リチアコンセント	1000			
	134	1P	5.0	2.0		制服・リチアコンセント	1000			
	135	1P	5.0	2.0		制服・リチアコンセント	1000			
	136	1P	5.0	2.0		制服・リチアコンセント	1000			
	137	1P	5.0	2.0		制服・リチアコンセント	1000			
	138	1P	5.0	2.0		制服・リチアコンセント	1000			
	139	1P	5.0	2.0		制服・リチアコンセント	1000			
	140	1P	5.0	2.0		凍結防止ヒーター用	300			
	141	1P	5.0	2.0		予備				
	142	1P	5.0	2.0		予備				
	143	1P	5.0	2.0		予備				
	144	1P	5.0	2.0		予備				
G C ① G C 1φ2W200V L-1-2~	100	2P	5.0	2.0		家庭教室・調理照明	600			
	101	2P	5.0	2.0		R・T・T/U組込	100			

	回路 No	分岐開閉器			R-Ry	負荷名称	負荷容量	単位装置		備考
		M C B	E L C B	A F A T				始動	操作・操作 制御・制御 方式	
L-2② 1φ3W100/200V CET60	100	2P	5.0	2.0	4	図書室電灯	3000			
	101	2P	5.0	2.0		コンピュータ教室電灯	2000			
	102	2P	5.0	2.0		普通教室他電灯	3200			
	103	2P	5.0	2.0		予備				
	104	1P	5.0	2.0	6	廊下電灯	1100			
	105	1P	5.0	2.0		図書室20ヶ教室カソ	650			
	106	1P	5.0	2.0		更衣室便所電灯	617			
	107	1P	5.0	2.0		普通教室他ファン	1450			
	108	1P	5.0	2.0		予備				
	109	1P	5.0	2.0		予備				
	110	2P	5.0	2.0		便所パネルヒーター	3000			
	111	2P	5.0	2.0		予備				
	112	1P	5.0	2.0		廊下コンセント	600			
	113	1P	5.0	2.0		図書室コンセント	700			
	114	1P	5.0	2.0		図書室コンセント	500			
	115	1P	5.0	2.0		コンピュータ教室コンセント	600			
	116	1P	5.0	2.0		コンピュータ教室コンセント	600			
	117	1P	5.0	2.0		コンピュータ教室コンセント	800			
	118	1P	5.0	2.0		コンピュータ教室コンセント	800			
	119	1P	5.0	2.0		コンピュータ教室コンセント	800			
	120	1P	5.0	2.0		コンピュータ教室コンセント	800			
	121	1P	5.0	2.0		コンピュータ教室コンセント	1000			
	122	1P	5.0	2.0		コンピュータ教室コンセント	1000			
	123	1P	5.0	2.0		普通教室コンセント	1100			
	124	1P	5.0	2.0		普通教室コンセント	1000			
	125	1P	5.0	2.0		便所コンセント	300			
	126	1P	5.0	2.0		便所コンセント	300			
	127	1P	5.0	2.0		便所コンセント	300			
	128	1P	5.0	2.0		便所自動水栓用	600			
	129	1P	5.0	2.0		HUB用	100			
	130	1P	5.0	2.0		予備				
	131	1P	5.0	2.0		予備				
	132	1P	5.0	2.0		予備				
	133	1P	5.0	2.0		予備				
	134	1P	5.0	2.0		予備				
	135	1P	5.0	2.0		R・T・T/U組込	100			
L-2 銅板製自立形厚なし標準色	100	2P	5.0	2.0						
	101	2P	5.0	2.0						

	回路 No	分 岐 開 閉 器					R-Ry	負 荷 名 称	負荷容量	単 位 装 置		備	考
		M C B	E L C B	A F	A T	始動				操作・制御 方式	制御 方式		
1φ3W100/200V CET60 MCCB 3P 22.5/12.5 12,348.000 9,500.000 21,848.000 17,050.000 14,170.000 31,220.000 L-3 銅板製自立形厚なし標準色		3P		5.0	5.0		LP-3	9372					
	①	2P		5.0	2.0		美術教室電灯	2000					
	②	2P		5.0	2.0		音楽教室1電灯	1600					
	③	2P		5.0	2.0		音楽教室2電灯	1700					
	④	2P		5.0	2.0		普通教室他電灯	3200					
	⑤	2P		5.0	2.0		予備						
	⑥	2P		5.0	2.0		予備						
	⑦	1P		5.0	2.0	5	廊下電灯	850					
	⑧	1P		5.0	2.0		美術、音楽教室ファン	932					
	⑨	1P		5.0	2.0		普通教室他ファン	1450					
	⑩	1P		5.0	2.0		生徒会室便所電灯	616					
	⑪	1P		5.0	2.0		予備						
	⑫	1P		5.0	2.0		予備						
	⑬	2P		5.0	2.0		便所パネルヒーター	3000					
	⑭	2P		5.0	2.0		予備						
	⑮	1P		5.0	2.0		廊下コンセント	700					
	⑯	1P		5.0	2.0		美術教室コンセント	600					
	⑰	1P		5.0	2.0		音楽教室1生徒会室コンセント	700					
	⑱	1P		5.0	2.0		音楽教室2コンセント	600					
	⑲	1P		5.0	2.0		普通教室コンセント	1100					
	⑳	1P		5.0	2.0		普通教室コンセント	1000					
	㉑	1P		5.0	2.0		便所コンセント	300					
	㉒	1P		5.0	2.0		便所コンセント	300					
	㉓	1P		5.0	2.0		便所コンセント	300					
	㉔	1P		5.0	2.0		便所自動水栓用	600					
	㉕	1P		5.0	2.0		屋上コンセント	100					
	㉖	1P		5.0	2.0		ブースタ、HUB電源	100					
	㉗	1P		5.0	2.0		予備						
	㉘	1P		5.0	2.0		予備						
	㉙	1P		5.0	2.0		予備						
	㉚	1P		5.0	2.0		予備						
	㉛	1P		5.0	2.0		予備						
	㉜	1P		5.0	2.0		予備						
	㉝	1P		5.0	2.0		予備						
	㉞	1P		5.0	2.0		予備						
㉟	1P		5.0	2.0		予備							
㊱	1P		5.0	2.0		予備							
㊲	1P		5.0	2.0		予備							
㊳	1P		5.0	2.0		予備							
㊴	1P		5.0	2.0		予備							
㊵	1P		5.0	2.0		予備							
㊶	1P		5.0	2.0		予備							
㊷	1P		5.0	2.0		予備							
㊸	1P		5.0	2.0		予備							
㊹	1P		5.0	2.0		予備							
㊺	1P		5.0	2.0		予備							
㊻	1P		5.0	2.0		予備							
㊼	1P		5.0	2.0		予備							
㊽	1P		5.0	2.0		予備							
㊾	1P		5.0	2.0		予備							
㊿	1P		5.0	2.0		予備							
㊿	1P		5.0	2.0		予備							
㊿	1P		5.0	2.0		予備							
㊿	1P		5.0	2.0		予備							
㊿	1P		5.0	2.0		予備							
㊿	1P		5.0	2.0		予備							
㊿	1P		5.0	2.0		予備							
㊿	1P		5.0	2.0		予備							
㊿	1P		5.0	2.0		予備							
㊿	1P		5.0	2.0		予備							
㊿	1P		5.0	2.0		予備							
㊿	1P		5.0	2.0		予備							
㊿	1P		5.0	2.0		予備							
㊿	1P		5.0	2.0		予備							
㊿	1P		5.0	2.0		予備							
㊿	1P		5.0	2.0		予備							
㊿	1P		5.0	2.0		予備							
㊿	1P		5.0	2.0		予備							
㊿	1P		5.0	2.0		予備							
㊿	1P		5.0	2.0		予備							
㊿	1P		5.0	2.0		予備							
㊿	1P		5.0	2.0		予備							
㊿	1P		5.0	2.0		予備							
㊿	1P		5.0	2.0		予備							
㊿	1P		5.0	2.0		予備							
㊿	1P		5.0	2.0		予備							
㊿	1P		5.0	2.0		予備							
㊿	1P		5.0	2.0		予備							
㊿	1P		5.0	2.0		予備							
㊿	1P		5.0	2.0		予備							
㊿	1P		5.0	2.0		予備							
㊿	1P		5.0	2.0		予備							
㊿	1P		5.0	2.0		予備							
㊿	1P		5.0	2.0		予備							
㊿	1P		5.0	2.0		予備							
㊿	1P		5.0	2.0		予備							
㊿	1P		5.0	2.0		予備							
㊿	1P		5.0	2.0		予備							
㊿	1P		5.0	2.0		予備							
㊿	1P		5.0	2.0		予備							
㊿	1P		5.0	2.0		予備							
㊿	1P		5.0	2.0		予備							
㊿	1P		5.0	2.0		予備							
㊿	1P		5.0	2.0		予備							
㊿	1P		5.0	2.0		予備							
㊿	1P		5.0	2.0		予備							
㊿	1P		5.0	2.0		予備							
㊿	1P		5.0	2.0		予備							
㊿	1P		5.0	2.0		予備							

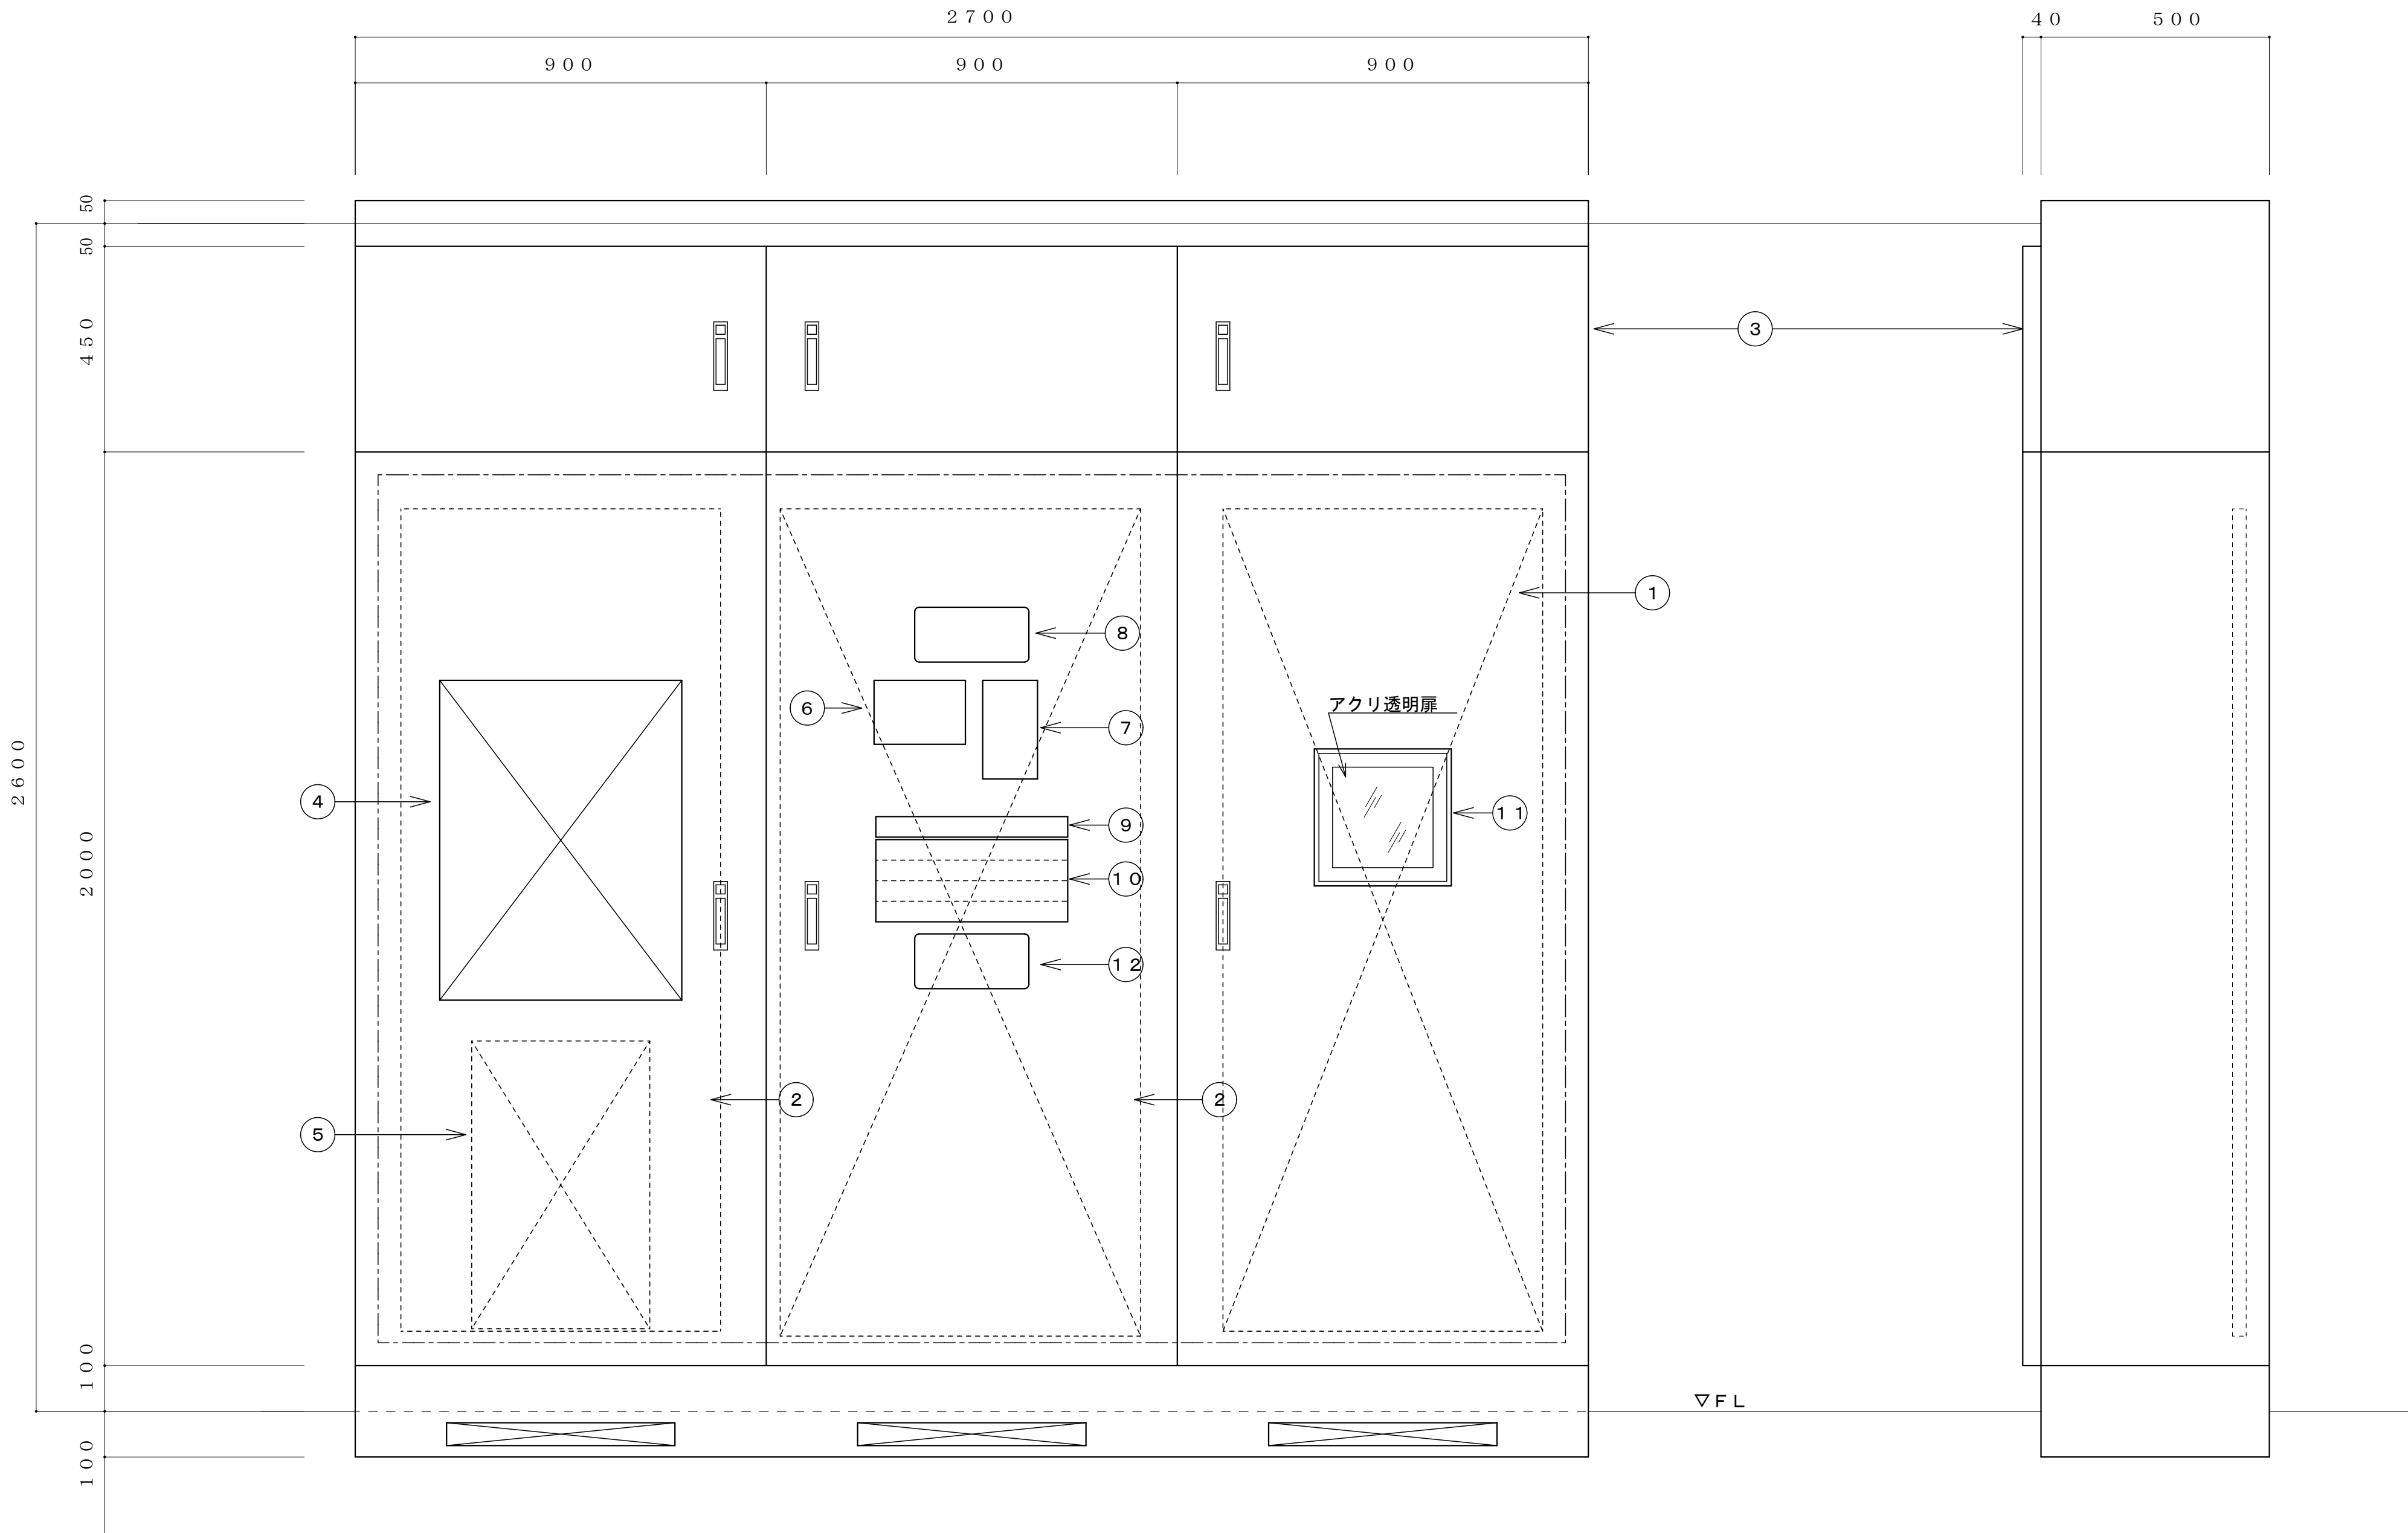


①	分電盤 (L-1-2)	実装
②	端子盤 (木板)	実装
③	配線ダクト、配線支持材共	実装
④	火報受信機 (P-1-40L)	組込
⑤	電話主装置	スペース
⑥	センサーコントロール盤 200W×51.5D×140H	組込
⑦	ガス遮断弁コントローラー 120W×55D×216H	組込
⑧	アラームユニット	実装
⑨	年間プログラムタイマ	組込
⑩	フル2線式リモコンスイッチ (ラック取付形) パナニカ: WRT6316×4個	実装
⑪	GHP自立運転スイッチ (前面透明扉)	実装
⑫	エアコン集中コントローラー (100V)	組込

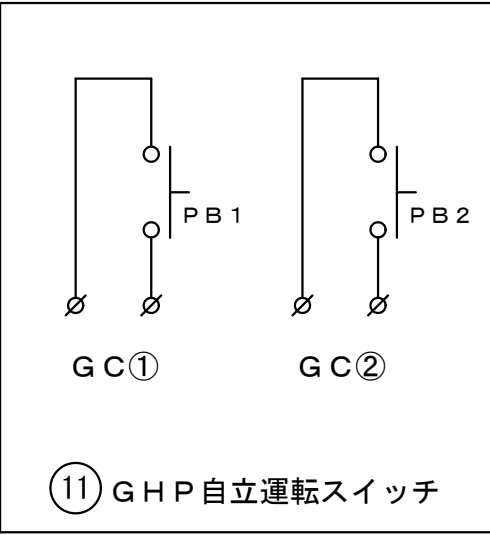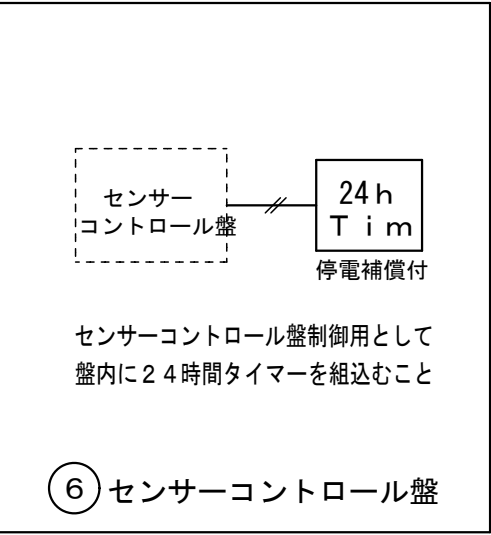

⑧	アラームユニット仕様
停電補償付 プザー後追い機能、タイムオフ機能付 ランプチェック、プザー停止釐付	
1	動力幹線漏電
2	電灯幹線漏電
3	動力トランス過負荷
4	電灯トランス過負荷
5	受水槽異常
6	受水槽遮断弁作動
7	給水ポンプ故障
8	浄化槽異常
9	予 備
10	予 備


端子盤仕様

	構 造	電 話	拡 声	警 備	テレビ	予 備
T-1-2	総合監視盤内	MDF10P				
		60P				
T-1	銅板製露出形	30P	30P	10P	CS-D2W	10P
	標準色					
T-2	銅板製露出形	30P	20P	10P	CS-C1W	10P
	標準色					
T-3	銅板製露出形	10P	10P	10P	CS・BS・UV-1W	10P
	標準色				CS-C1W	

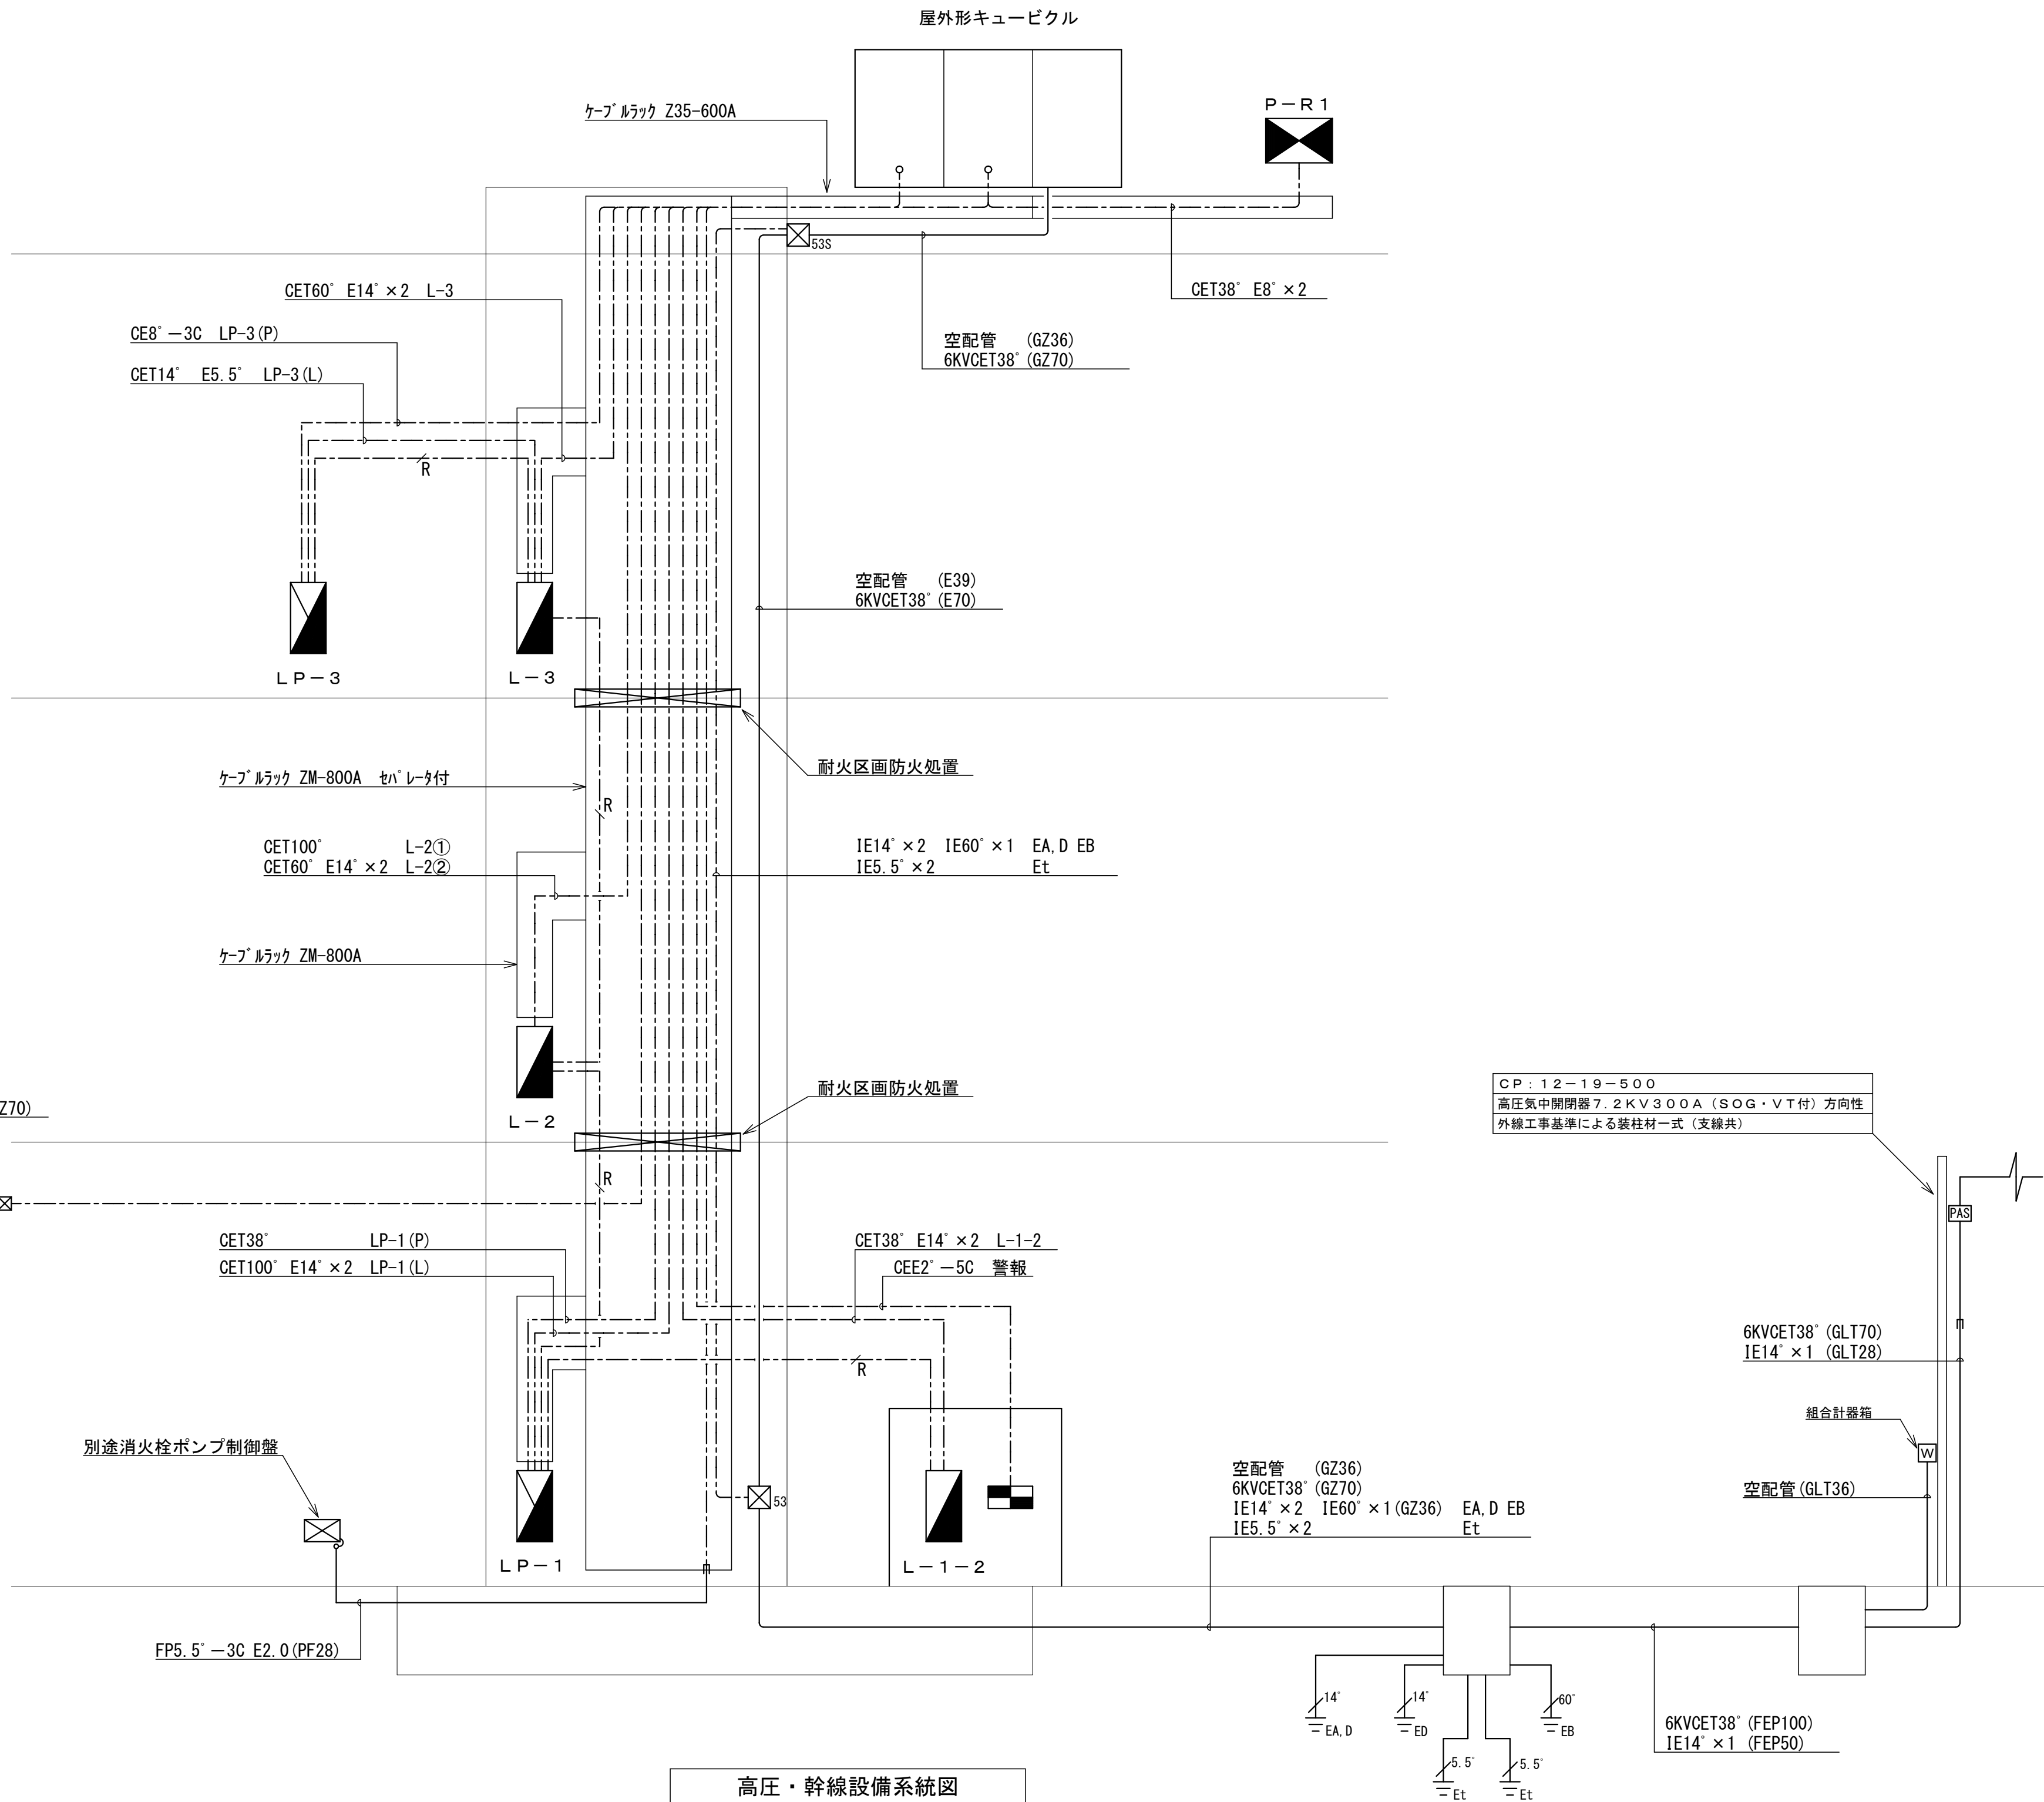

高圧・幹線設備系統図

- R--- CPEE1.2-1P リモコン配線
- ☒53 PB:500×500×300
- ☒53S PB:500×500×300 SUS-WP

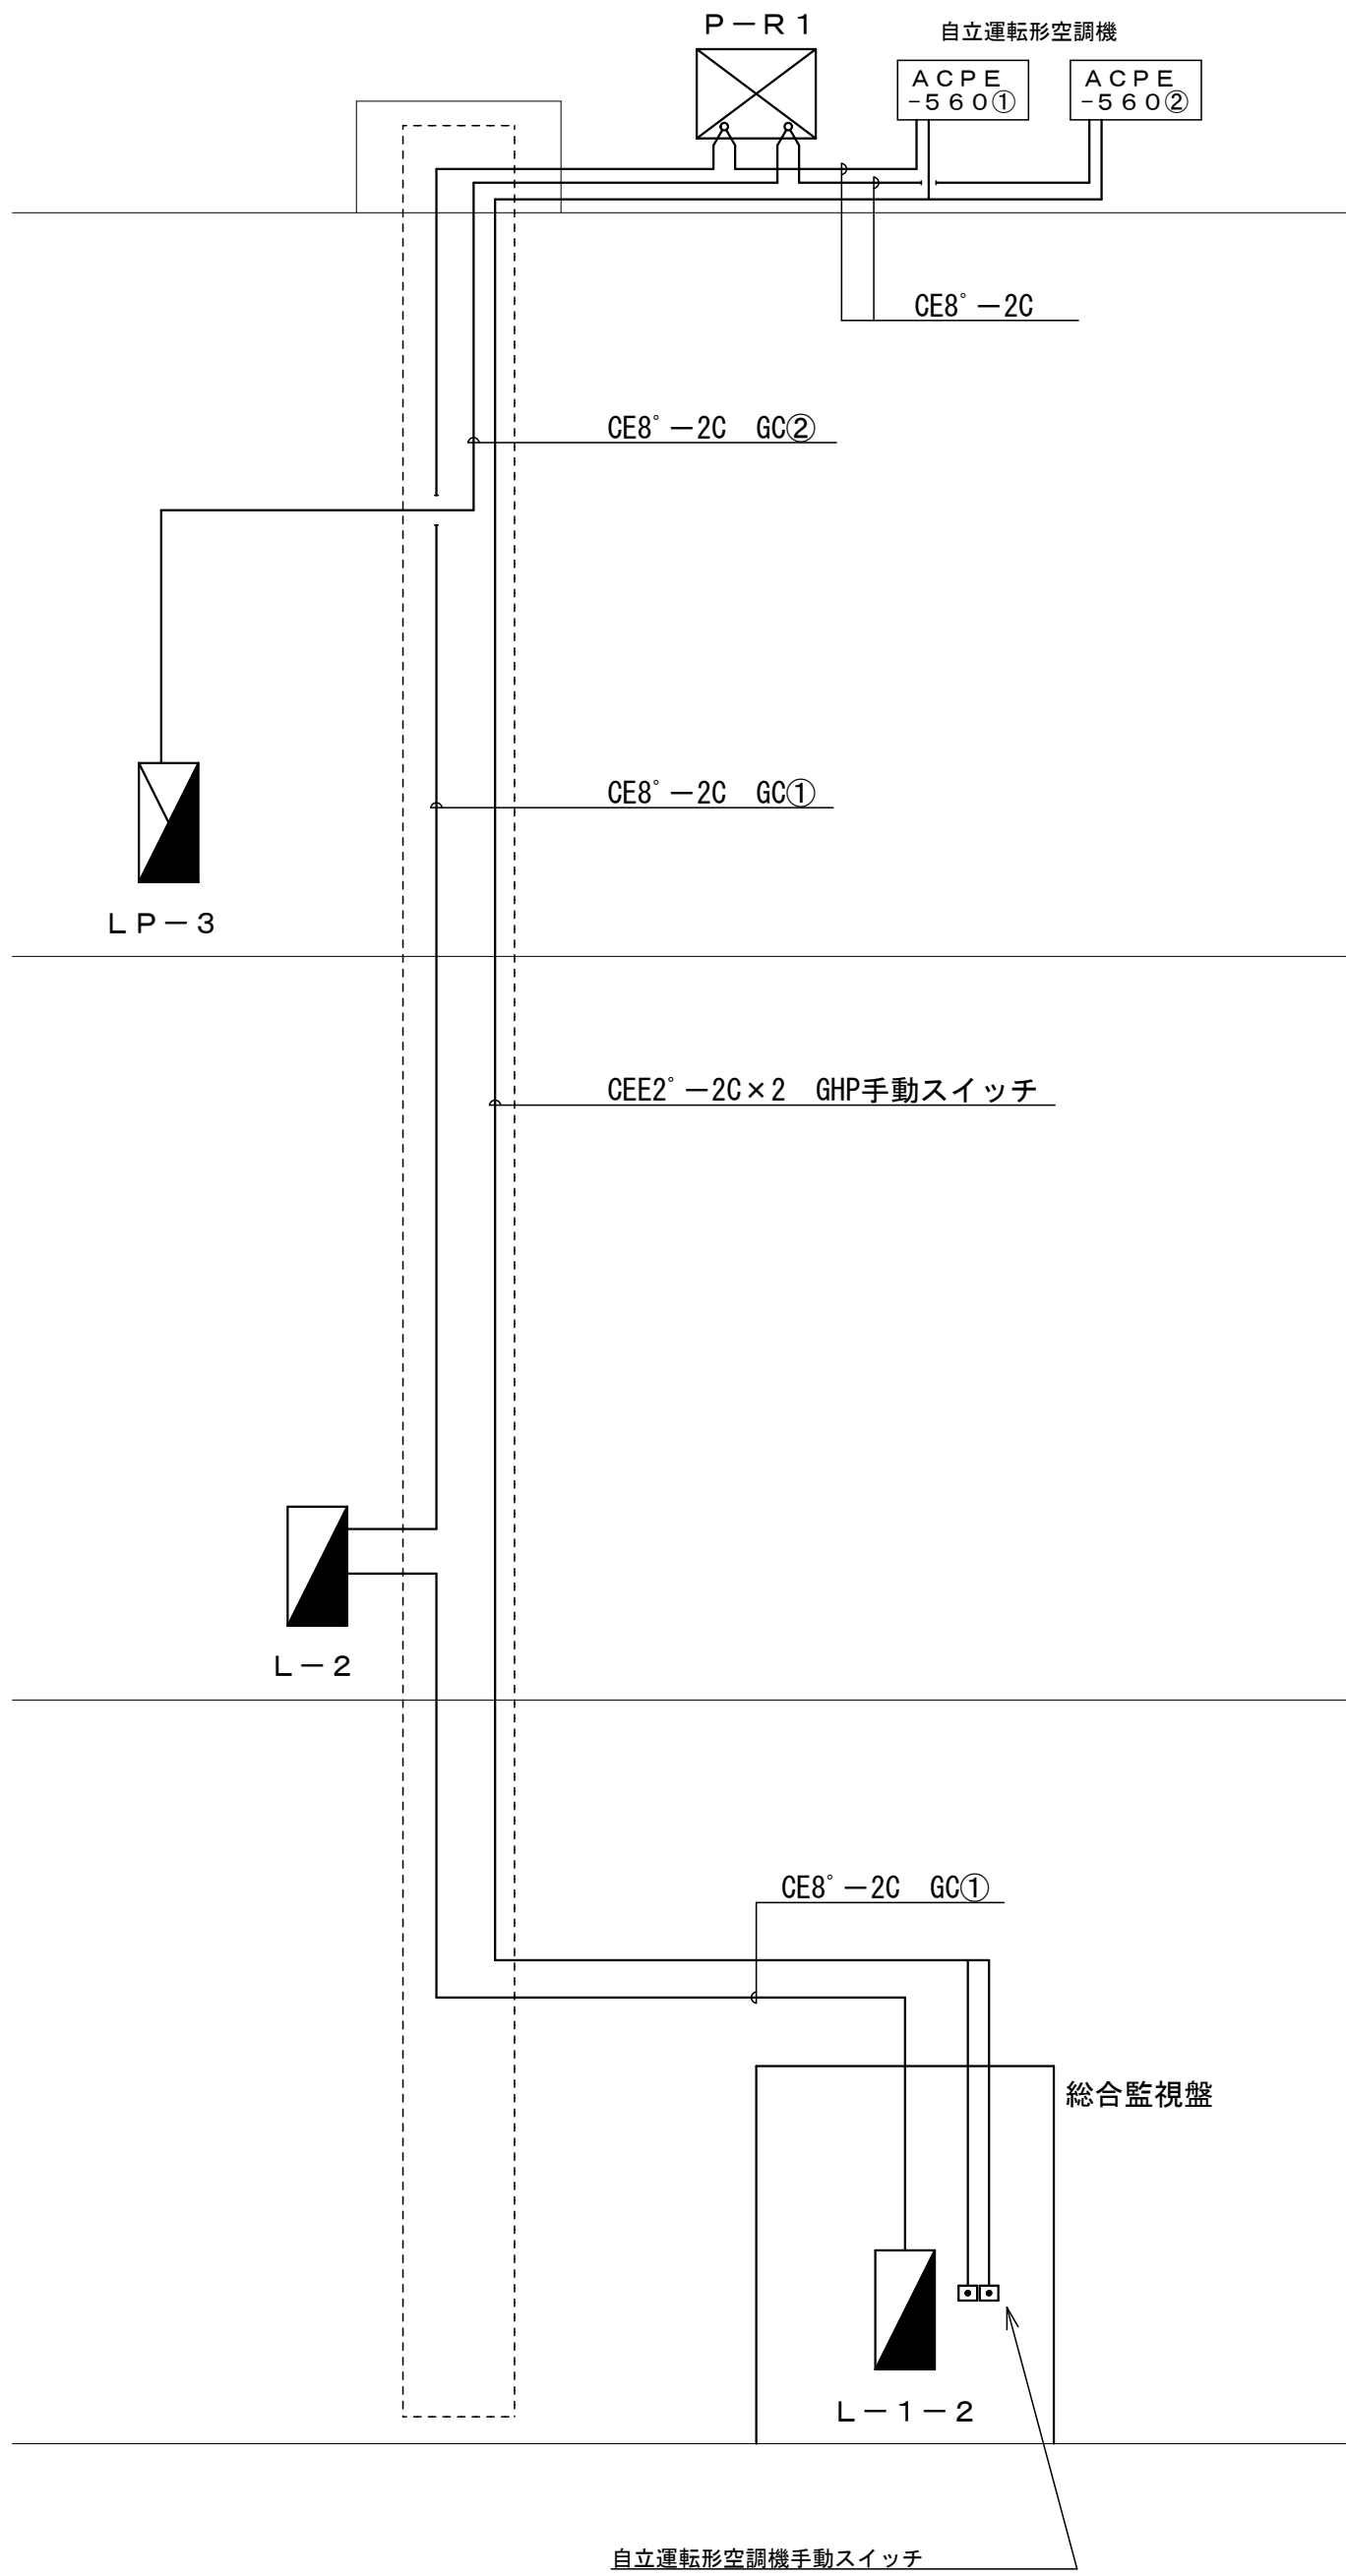

自家発電回路系統図



ピット伏図凡例

	床下ピット範囲 ※ (FL-****) は、FLからの底版レベルを表す
	土間スラブ段差範囲 ※ (FL-****) は、FLからの天端レベルを表す
	FLからの梁天端レベル
	止水板 H=100
	床下点検口 (見上げ)
	ピット差場 600*600*H300
	ステンレスタラップ 3段 (8-31-1 踏み段のみ)

